
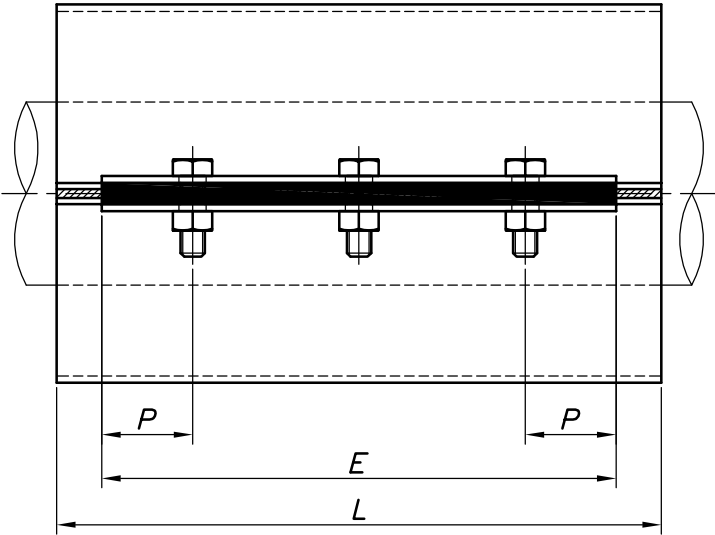


改訂回数	日付	記事	担当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

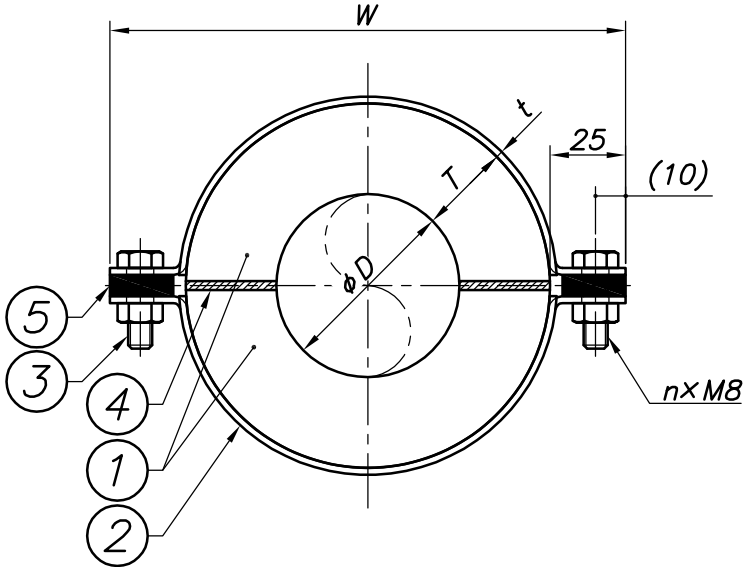



L	E	n (片側ボルト数)	P
$50 \leq L < 100$	$L-10$	2	10
$100 \leq L < 200$	$L-20$	2	20
$200 \leq L < 300$	$L-30$	3	30
$L=300$	$L-60$	4	30

呼び径		外径	L	W					t
A	B	ϕD		$T=20$	$T=25$	$T=30$	$T=40$	$T=50$	
15	1/2	21.7	50	112	122	132	152	—	1.5
20	3/4	27.2	100	117	127	137	157	177	1.5
25	1	34.0	150	124	134	144	164	184	1.5
32	1 1/4	42.7	200	133	143	153	173	193	1.5
40	1 1/2	48.6	250	139	149	159	179	199	1.5
50	2	60.5	300	151	161	171	191	211	1.5
65	2 1/2	76.3		166	176	186	206	226	1.5
80	3	89.1		179	189	199	219	239	1.5
100	4	114.3		—	214	224	244	264	1.5

※ L 寸法をご指定ください。
※スリーパーと補強板は接着となっております。

5	ゴムパッキン	CR	2		
4	アジャスター	アルミファイバー	2		
3	ボルト・ナット	SUS 304			
2	補強板(上・下)	SUS 304	1		
1	インシュレーション スリーパー-V	パーミキュライト	1	密度600kg/m ³	
照合 符号	名 称		材 料	数量	摘 要
日 付 11/10/01		縮 尺 NONE		形 式 15A~100A	
承 認		審 査		担 当	
				図 名 インシュレーション スリーパー-V ステン 切込付ローラーB型(ゴムパッキン付) (S-V-ROB0)	
部 門 :				図 番 STD-314-227	
株式会社 昭和コーポレーション				2	

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

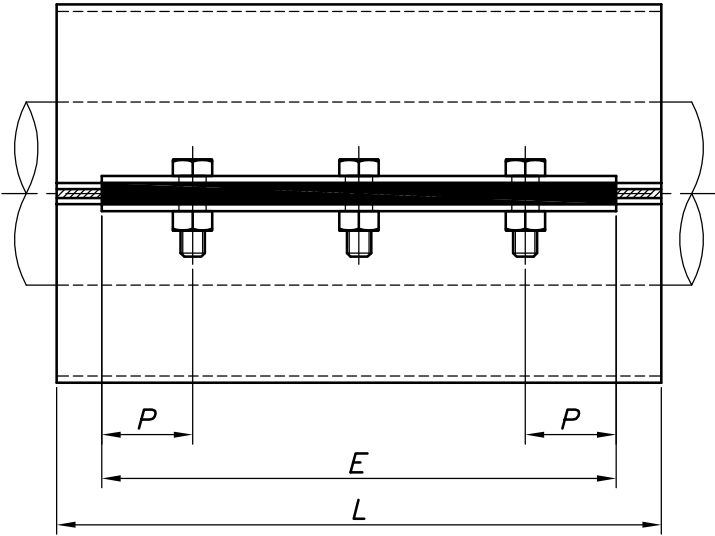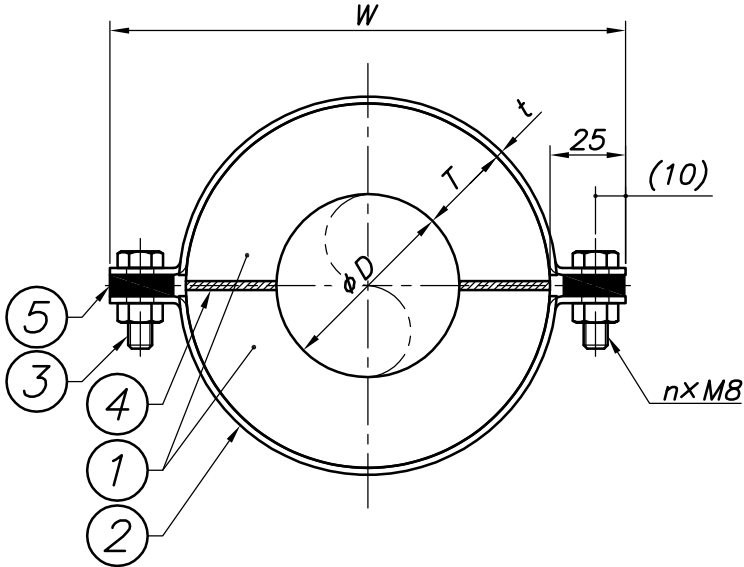

L	E	n (片側ボルト数)	P
$50 \leq L < 100$	$L-10$	2	10
$100 \leq L < 200$	$L-20$	2	20
$200 \leq L < 300$	$L-30$	3	30
$L=300$	$L-60$	4	30

呼び径		外径	L	W				t
A	B	ϕD		$T=25$	$T=30$	$T=40$	$T=50$	
125	5	139.8	100	240	250	270	290	1.5
150	6	165.2	150	265	275	295	315	1.5
200	8	216.3	200	—	326	346	366	1.5
250	10	267.4	250	—	377	397	417	1.5

※ L 寸法をご指定ください。
 ※スリーパーと補強板は接着となっております。

5	ゴムパッキン	CR	2	
4	アジャスター	アルミファイバー	2	
3	ボルト・ナット	SUS 304		
2	補強板(上・下)	SUS 304	1	
1	インシュレーション スリーパー-V	パーミキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日付 11/10/01	縮 尺 NONE	形 式 125A~250A		
承認	審 査	担 当		
部 門 :		図 名 インシュレーション スリーパー-V ステン 切込付ローラーB型(ゴムパッキン付) (S-V-R0B0)		
株式会社 昭和コーポレーション		図 番 STD-314-228		2