
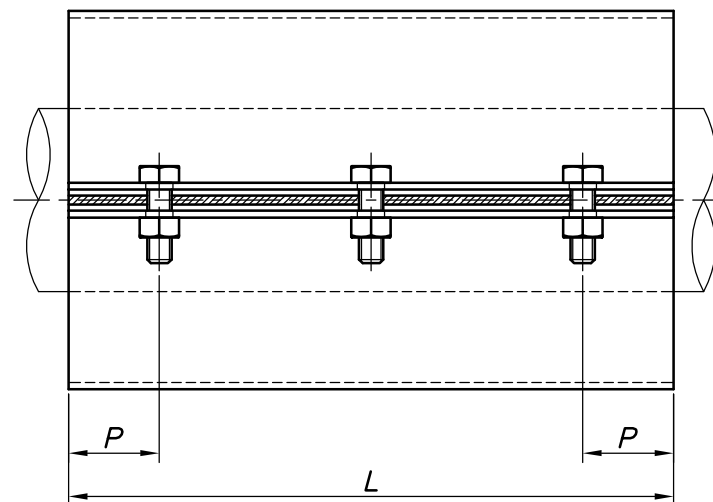


| 改訂回数 | 日付       | 記 事        | 担 当 |
|------|----------|------------|-----|
| 1    | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原  |
| 2    | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島  |

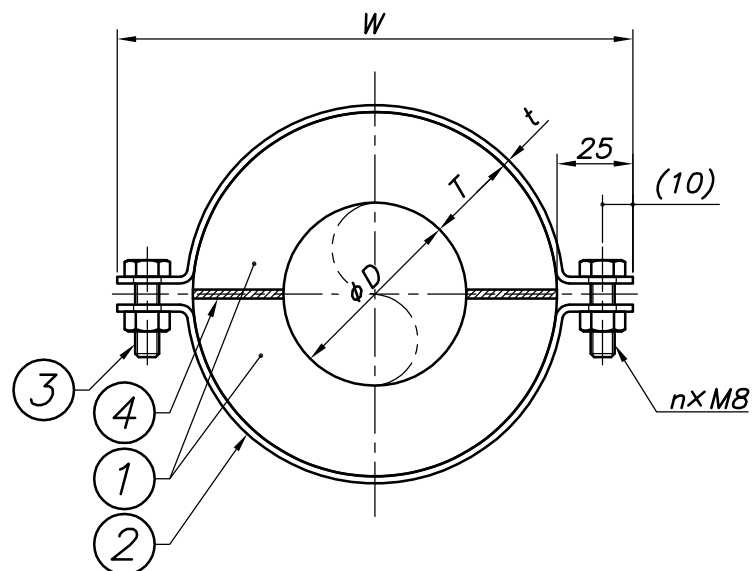

| $L$                | $n$<br>(片側ボルト数) | $P$ |
|--------------------|-----------------|-----|
| $50 \leq L < 100$  | 2               | 10  |
| $100 \leq L < 200$ | 2               | 20  |
| $200 \leq L < 300$ | 3               | 30  |
| $L = 300$          | 4               | 30  |



| 呼び径 |       | 外径       | $L$ | $W$    |        |        |        |        | $t$ |
|-----|-------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| $A$ | $B$   | $\phi D$ |     | $T=20$ | $T=25$ | $T=30$ | $T=40$ | $T=50$ |     |
| 15  | 1/2   | 21.7     | 50  | 112    | 122    | 132    | 152    | —      | 1.5 |
| 20  | 3/4   | 27.2     | 100 | 117    | 127    | 137    | 157    | 177    | 1.5 |
| 25  | 1     | 34.0     | 150 | 124    | 134    | 144    | 164    | 184    | 1.5 |
| 32  | 1 1/4 | 42.7     | 200 | 133    | 143    | 153    | 173    | 193    | 1.5 |
| 40  | 1 1/2 | 48.6     | 250 | 139    | 149    | 159    | 179    | 199    | 1.5 |
| 50  | 2     | 60.5     | 300 | 151    | 161    | 171    | 191    | 211    | 1.5 |
| 65  | 2 1/2 | 76.3     |     | 166    | 176    | 186    | 206    | 226    | 1.5 |
| 80  | 3     | 89.1     |     | 179    | 189    | 199    | 219    | 239    | 1.5 |
| 100 | 4     | 114.3    |     | —      | 214    | 224    | 244    | 264    | 1.5 |

※ $L$ 寸法をご指定ください。

※スリーパーと補強板は接着となっております。

|                 |                  |          |      |                                             |
|-----------------|------------------|----------|------|---------------------------------------------|
| 4               | アジャスター           | アルミファイバー | 2    |                                             |
| 3               | ボルト・ナット          | SUS 304  |      |                                             |
| 2               | 補強板(上・下)         | SUS 304  | 1    |                                             |
| 1               | インシュレーション スリパー-V | パージキュライト | 1    | 密度600kg/m <sup>3</sup>                      |
| 照合<br>符号        | 名 称              | 材 料      | 数量   | 摘 要                                         |
| 日付              | 11/10/01         | 縮 尺      | NONE | 形 式                                         |
| 承認              | 審査               | 担当       |      | 15A~100A                                    |
|                 |                  |          |      | 図 名 インシュレーション スリパー-V<br>ステン ローラーB型(S-V-ROB) |
| 部 門 :           |                  |          | 図 番  | STD-314-215                                 |
| 株式会社 昭和コーポレーション |                  |          |      | 2                                           |

| 改訂<br>回数 | 日 付      | 記 事        | 担 当 |
|----------|----------|------------|-----|
| 1        | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原  |
| 2        | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島  |

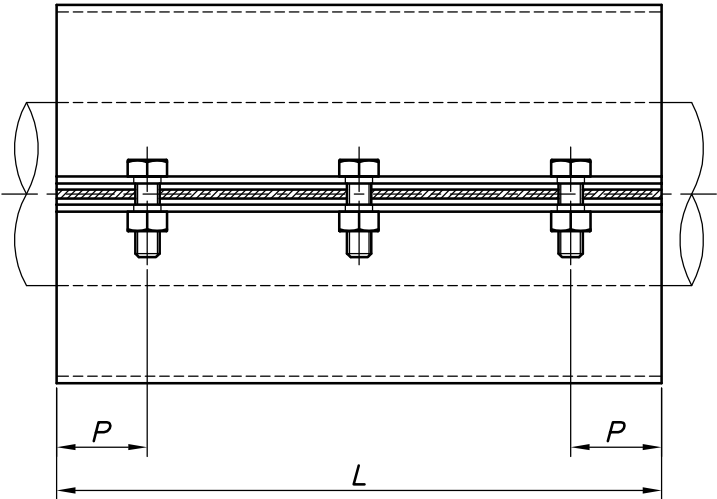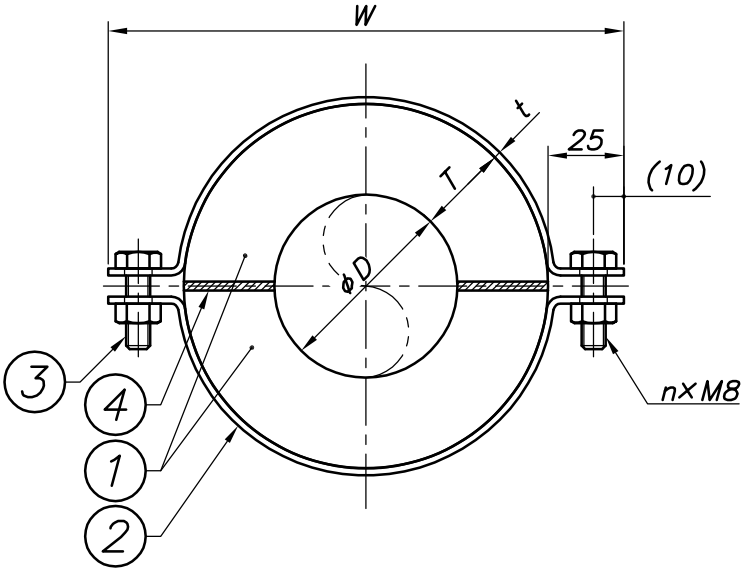

| $L$                | $n$<br>(片側ボルト数) | $P$ |
|--------------------|-----------------|-----|
| $50 \leq L < 100$  | 2               | 10  |
| $100 \leq L < 200$ | 2               | 20  |
| $200 \leq L < 300$ | 3               | 30  |
| $L = 300$          | 4               | 30  |

| 呼び径 |     | 外径       | $L$ | $W$    |        |        |        | $t$ |
|-----|-----|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| $A$ | $B$ | $\phi D$ |     | $T=25$ | $T=30$ | $T=40$ | $T=50$ |     |
| 125 | 5   | 139.8    | 100 | 240    | 250    | 270    | 290    | 1.5 |
| 150 | 6   | 165.2    | 150 | 265    | 275    | 295    | 315    | 1.5 |
| 200 | 8   | 216.3    | 200 | —      | 326    | 346    | 366    | 1.5 |
| 250 | 10  | 267.4    | 250 | —      | 377    | 397    | 417    | 1.5 |

※ $L$ 寸法をご指定ください。  
※スリーパーと補強板は接着となっております。

| 4               | アジャスター           | アルミファイバー | 2    |                                             |
|-----------------|------------------|----------|------|---------------------------------------------|
| 3               | ボルト・ナット          | SUS 304  |      |                                             |
| 2               | 補強板(上・下)         | SUS 304  | 1    |                                             |
| 1               | インシュレーション スリパー-V | パーミキュライト | 1    | 密度600kg/m <sup>3</sup>                      |
| 照合<br>符号        | 名 称              | 材 料      | 数量   | 摘 要                                         |
| 日 付             | 11/10/01         | 縮 尺      | NONE | 形 式                                         |
| 承認              | 審査               | 担当       |      | 125A~250A                                   |
|                 |                  |          |      | 図 名 インシュレーション スリパー-V<br>ステン ローラーB型(S-V-ROB) |
| 部 門 :           |                  |          |      | 図 番                                         |
| 株式会社 昭和コーポレーション |                  |          |      | STD-314-216                                 |
|                 |                  |          |      | 2                                           |